
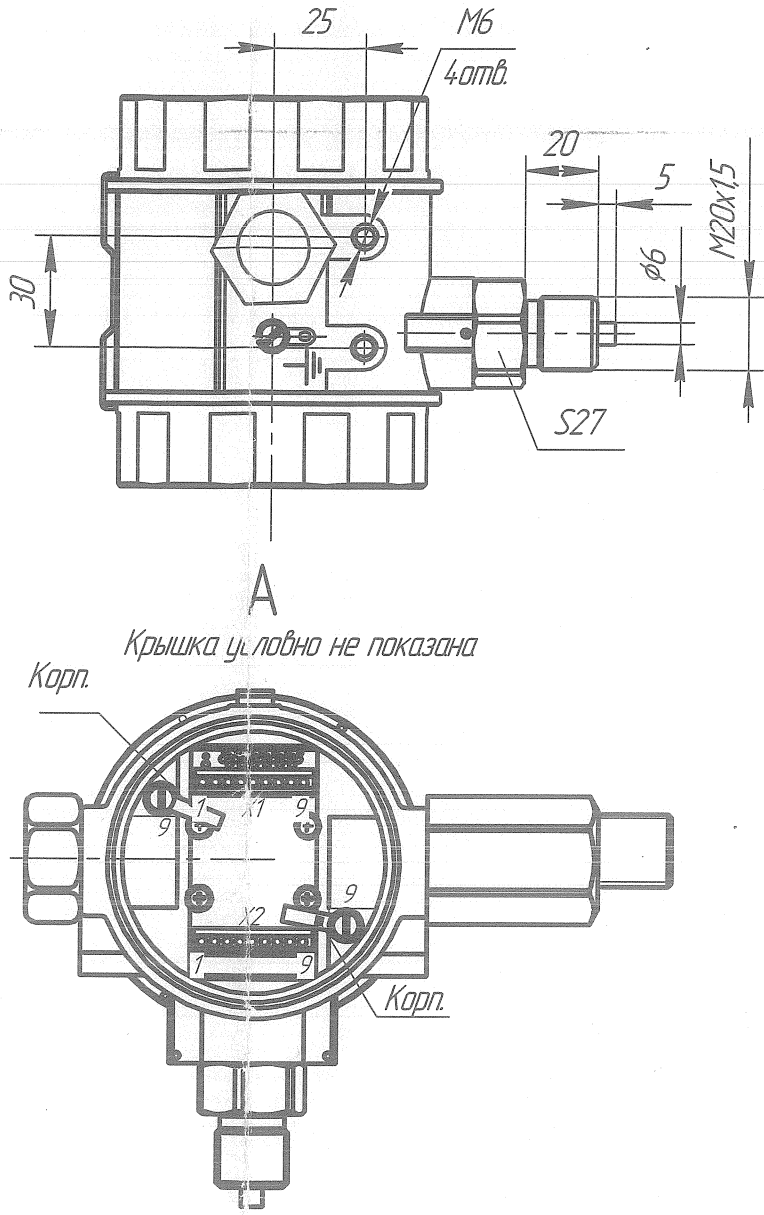


АГБР.4.16.00.00 ГЧ

Рисунок 1 Исполнение изделия с индексом "П"

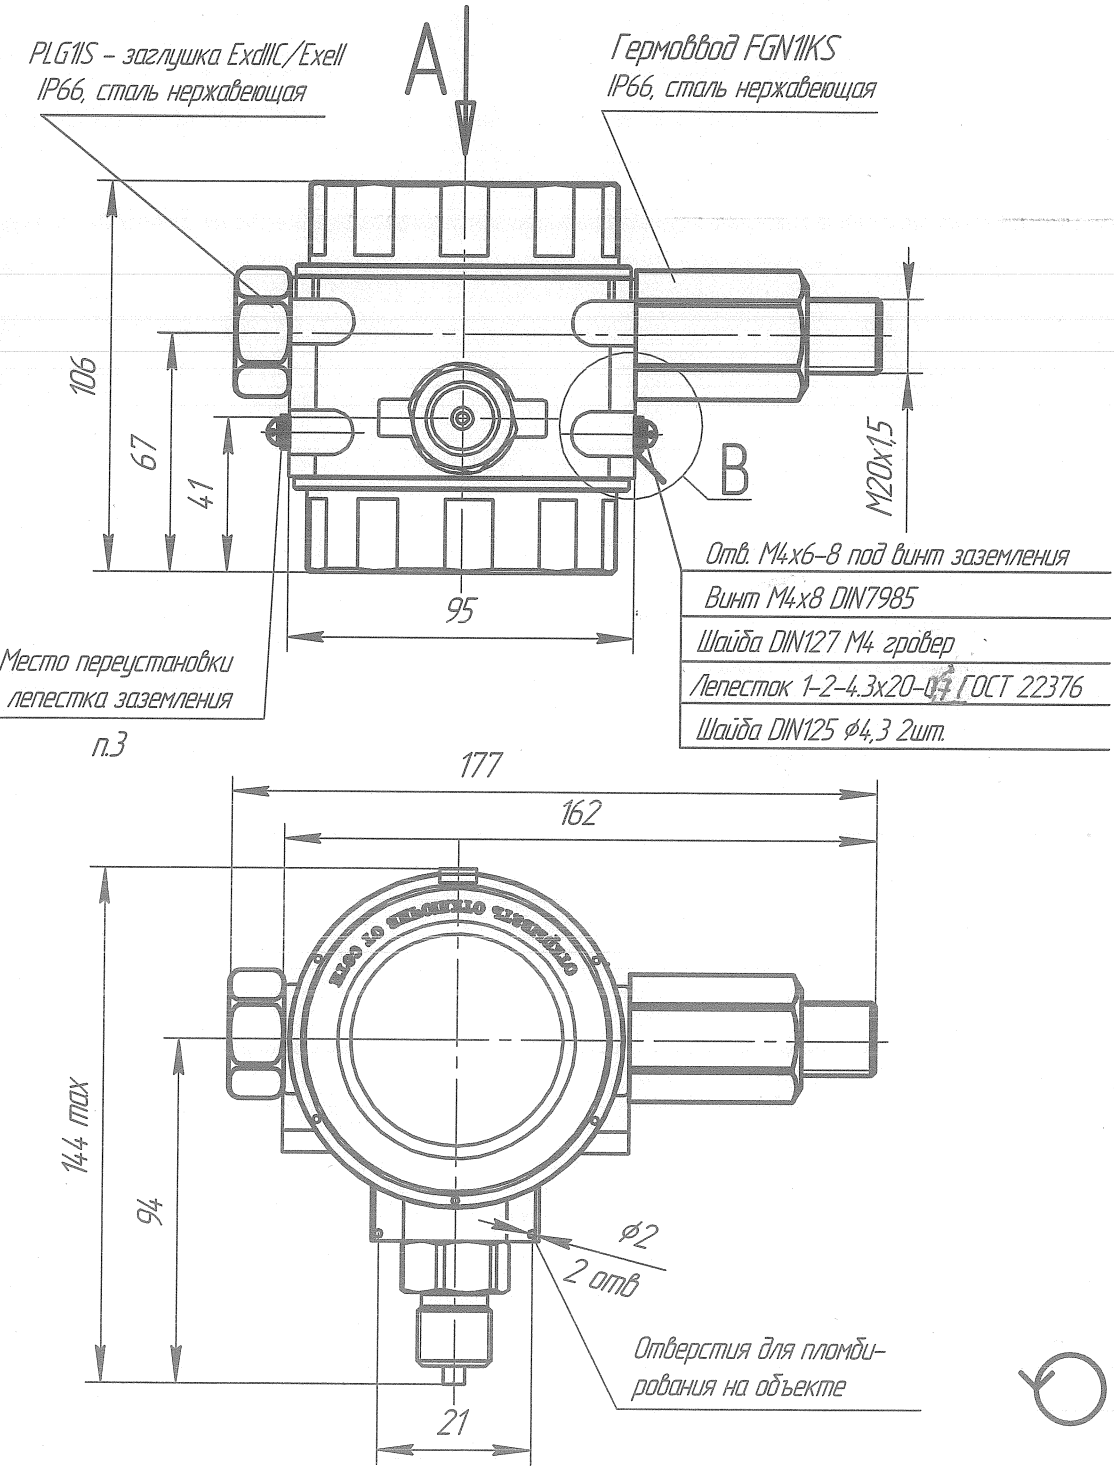

ОВ(1:1)




Табл.2

Конт. X1	Цепь
1	+27V
2	0V
3	DATA-
4	DATA+
5	POMG+V
6	POMG_NC
7	POMG_NO
8	-
9	GND

Табл.3

Конт. X2	Цепь
1	ISPR+
2	ISPR-
3	TEST+
4	TEST-
5	REZV+
6	REZV-
7	-
8	-
9	GND

Исполнение изделия с индексом "Л"

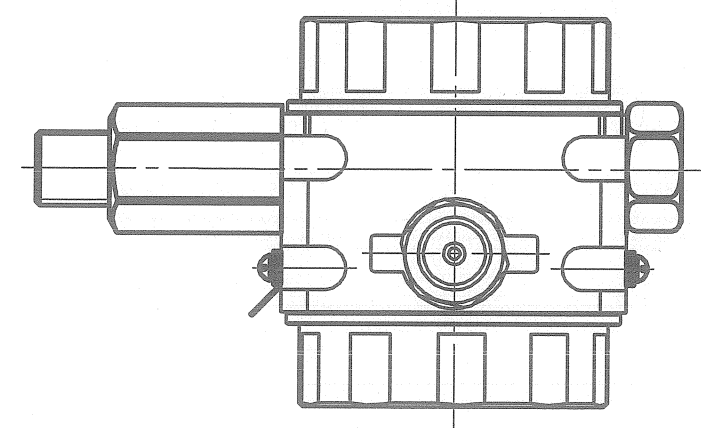


Табл.1

Обозначение	Рис.	Назначение выводов	Размер Д	Индекс изделия
АГБР.4.16.00.00	1	Табл. 2,3	M20x15	"П"/"Л"
- 01	1	Табл. 2,3	M20x15	"П"/"Л"
- 02	2	Табл. 4	M20x15	"П"
- 03	2	Табл. 4	M20x15	"Л"
- 04	2	Табл. 4	M14x1	"П"
- 05	2	Табл. 4	M14x1	"Л"
- 06	2	Табл. 4	M20x15	"П"
- 07	2	Табл. 4	M20x15	"Л"
- 08	2	Табл. 4	M14x1	"П"
- 09	2	Табл. 4	M14x1	"Л"
- 10	3	Табл. 4	M14x1	"П"
- 11	3	Табл. 4	M14x1	"Л"
- 12	3	Табл. 4	M14x1	"П"
- 13	3	Табл. 4	M14x1	"Л"


1. Размеры для справок

					АГБР.4.16.00.00 ГЧ						
7	Зам	АГБР.20-161...	ДЖ	22.02.20	Преобразователь давления измерительный СДВ Габаритный чертеж			Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				01	А		1:2
Разраб.	Дуанов	ДЖ	06.02.20								
Проб.	Кокушкин	ДЖ	11.02.20								
Т.контр.	Куленюк	ДЖ	11.02.20								
Н.контр.	Каролева	ДЖ	12.10.20				Лист	1	Листов	4	
Утв.	Буцкий	ДЖ	22.02.20								



- Для исполнений -10...-13 положение ключа выходного разъема не нормируется
- Допускается перестановка лепестка заземления на другую сторону.
- Положение гермоввода, заглушки и разъема определяется индексом изделия "П" или "Л".
- Назначение выводов соединителей по табл. 2-4.

Рисунок 2

Остальное см. Рисунок 1
Исполнение изделия с индексом "П"

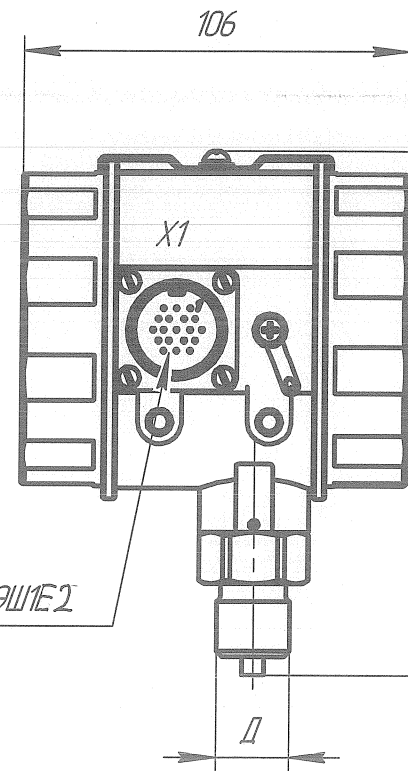

12
Вилка 2РМГ24Б19Ш1Е2
ГЕО.364.140ТУ

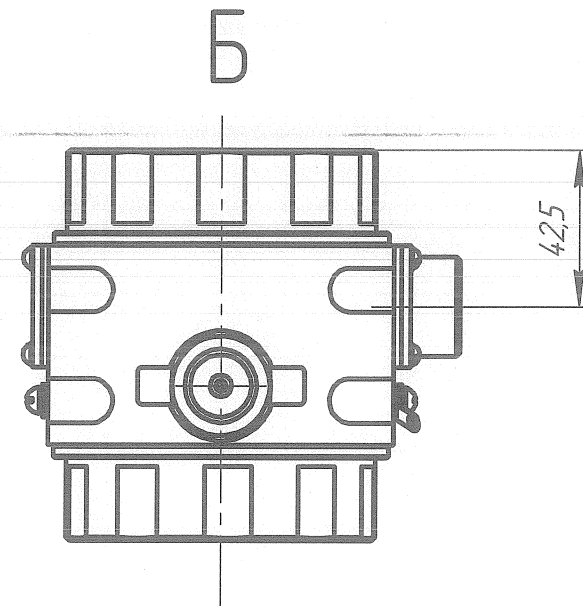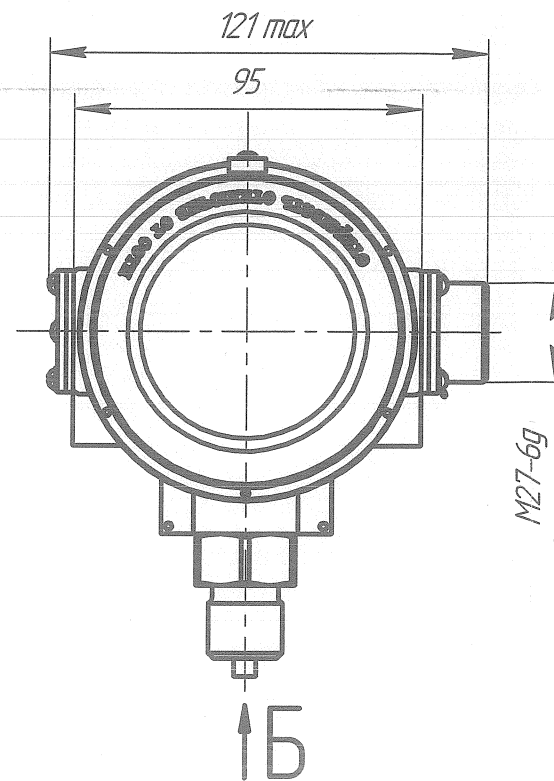

Исполнение изделия с индексом "Л"


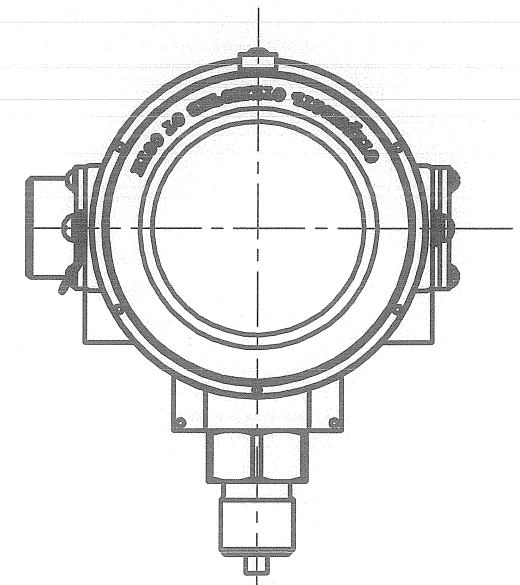


Табл.4


Контакты	Цепь
X1:1	+ Питание
X1:2	Общий
X1:3	DATA-
X1:4	DATA+
X1:5	Помпax +V
X1:6	Помпax _H3
X1:7	Помпax _H0
X1:8	Испр.+
X1:9	Испр.-
X1:10	Тест+
X1:11	Тест-
X1:12	Резерв+
X1:13	Резерв-
X1:14	1Вх+
X1:15	1Вх-
X1:16	-
X1:17	-
X1:18	-
X1:19	Корпус

В состоянии поставки:
(для исп. 00, -01)

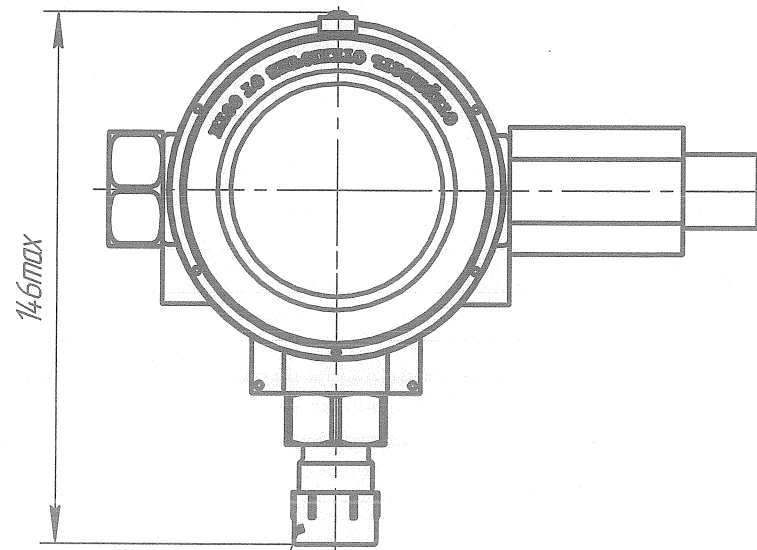


Пластиковый колпачок CF20x1,5

Пластиковый колпачок CF14x1,5B

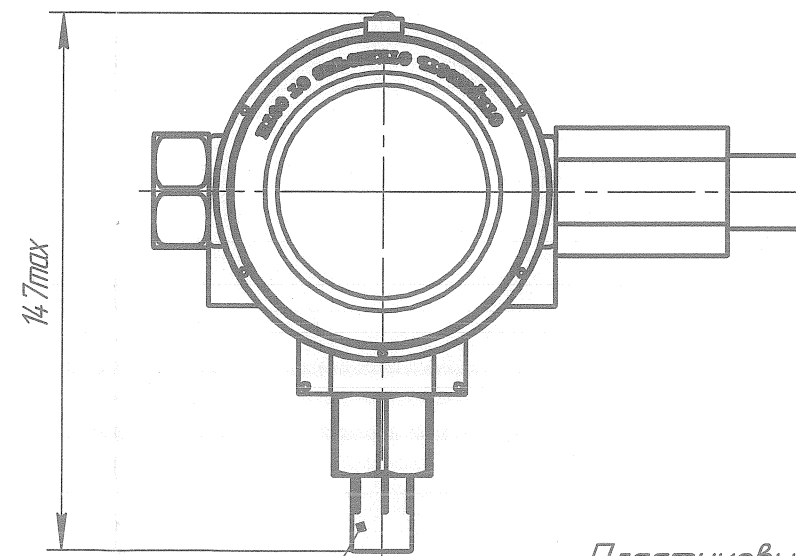

Пластиковый колпачок CF20x1,5

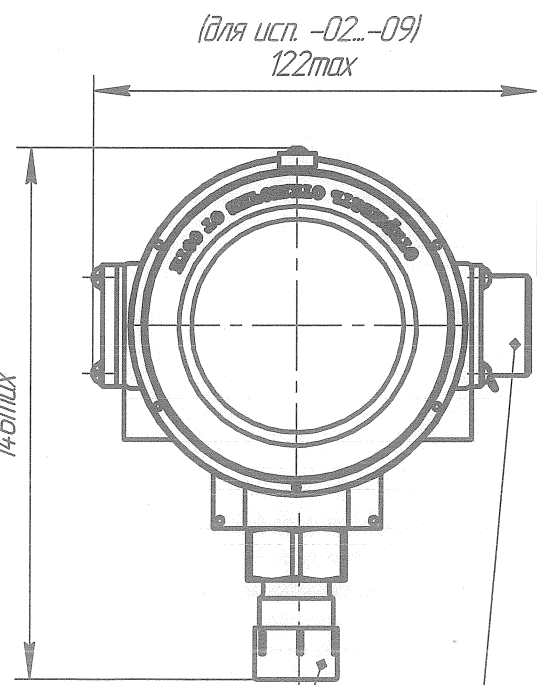

Крышка ГОСТ25930-83

1-M27x1,5-1C


12	изм	АГБР23-006	БС	31.01.23
6	Зам.	АГБР17-163	ЛХ	28.08.20
Изм.	Лист	№ док.им.	Подп.	Дата

АГБР.4 16.00.00 ГЧ


АГБР.4.16.00.00 ГЧ

Рисунок 3

Исполнение изделия с индексом "П"

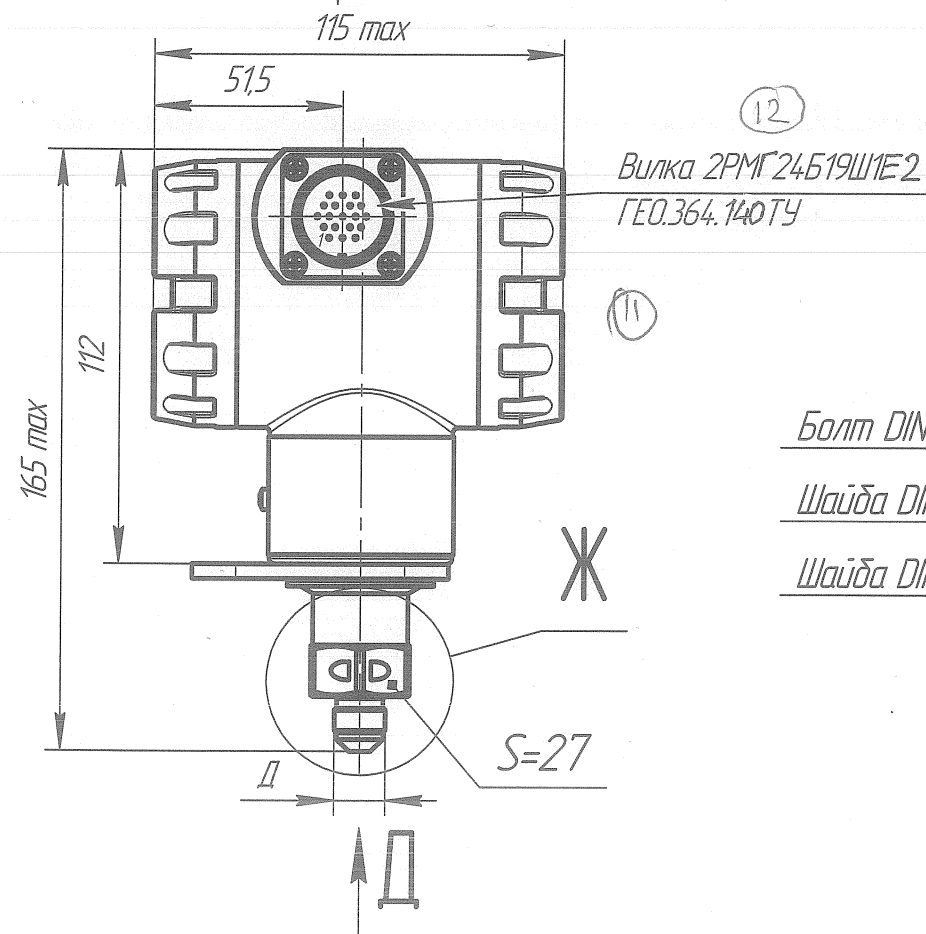


Заглушка PLG11S

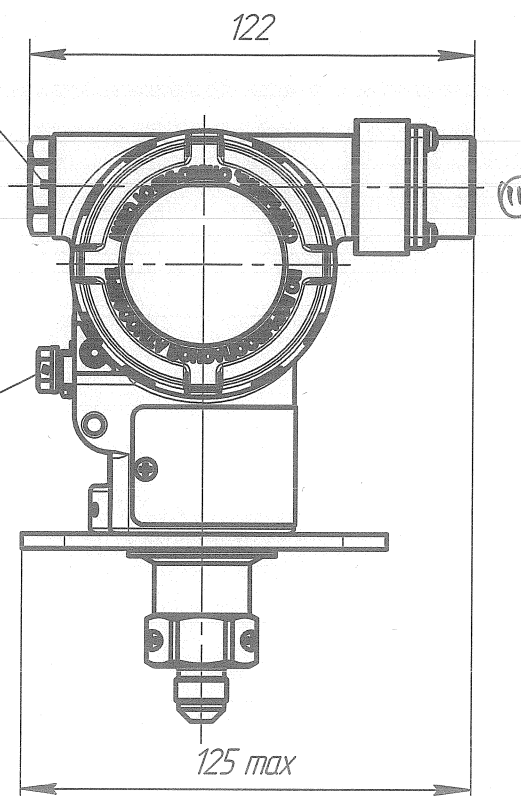

Болт DIN933 М6х16 сталь А2


Шайба DIN125 ϕ 6,4 сталь А2

Шайба DIN127 ϕ 6 гровер, сталь А2

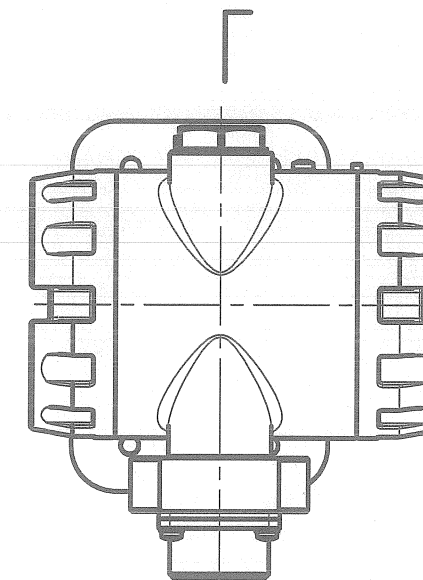


Исполнение изделия с индексом "Л"

В состоянии поставки
Для исп. -10...-13


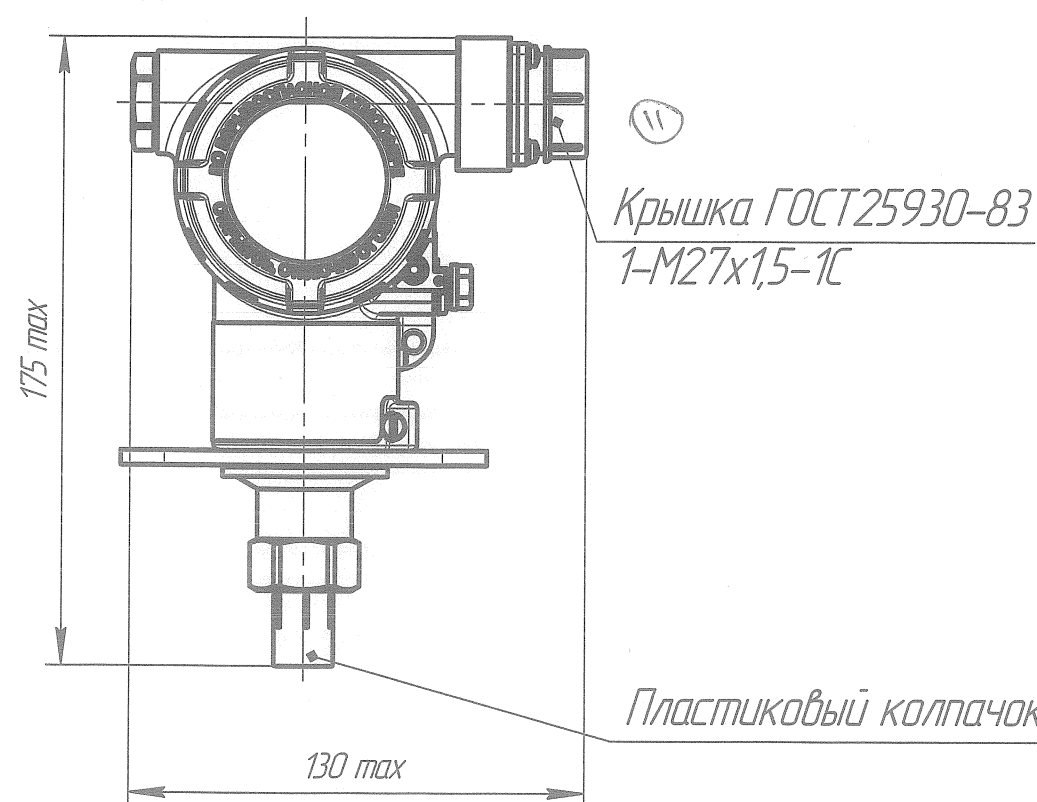


Пластиковый колпачок CF14x1,5B

Ж(1:1)

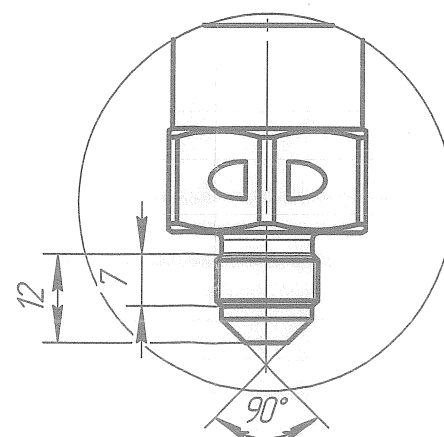

М6
4 отв.

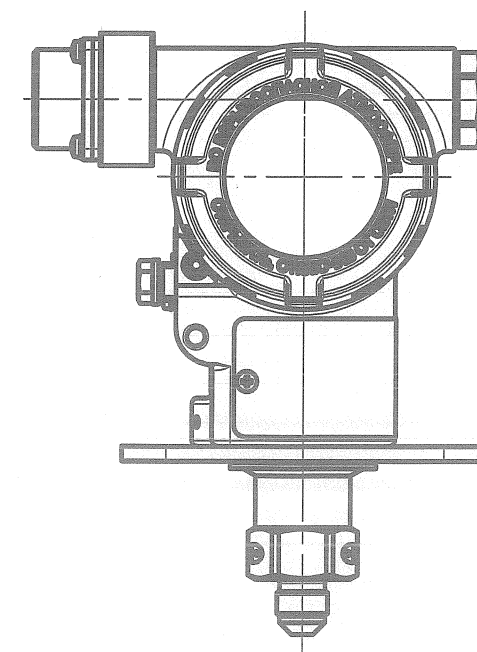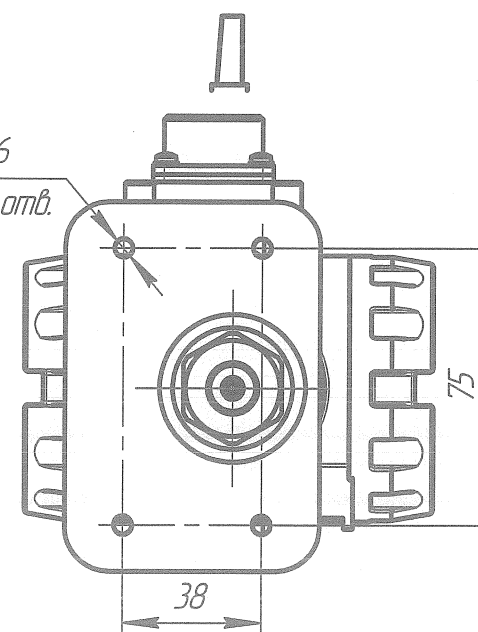

12	изм	АГБР.23-006	31.01.23
11	зам	АГБР.21-175	18.01.22
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
			Дата

АГБР.4.16.00.00 ГЧ

Лист
3

Копировать

Формат А3

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата
2435	09.01.14			

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
2435	28 09.01.14			

7.	Нов	АГБР20-161		28.02.20
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АГБР.4 16.00.00 ГЧ

Лист

4

Копировал

Формат

A4